



AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA


AVENIDA VITORIA, 1759 - CENTRO - LINHARES - ES - 29900-085
(27) 3371-4862 - cmtl@clinicacmtl.com.br - CPNJ: 06.967.257/0001-01

Funcionário: MARLON SILVA DE SOUZA
Função: AJUDANTE DE OBRAS
Sector: GHE 07
Empresa: TD CONSTRUCOES, REDES E INSTALACOES DE GAS
Exame: ADMISSIONAL

RG: 4385463ES **CPF:** 191.010.507-45
Nasc.: 21/06/2003 (20 anos)
Sexo: Masc Fem
Data: 09/04/2024


Audiômetro Utilizado: AVS-500 (VIBRASOM) **Nº Série:** 3970 **Última Calibração:** 30/03/2022

ORELHA DIREITA

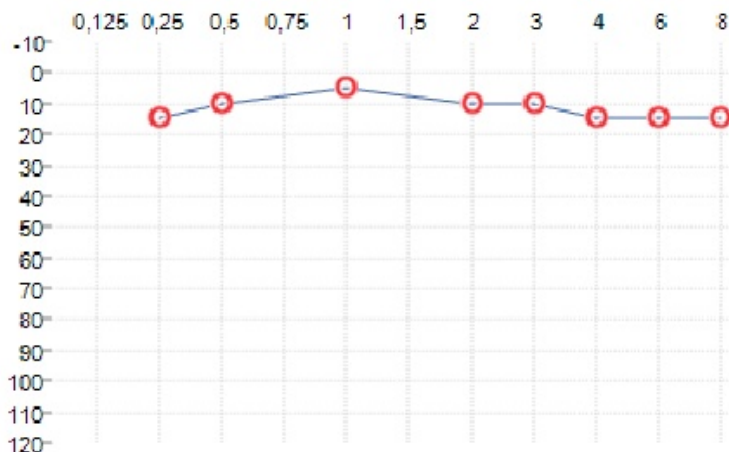

M1 (500/1k/2k): 8,33 dB M2 (3k/4k/6k): 13,33 dB

ORELHA ESQUERDA

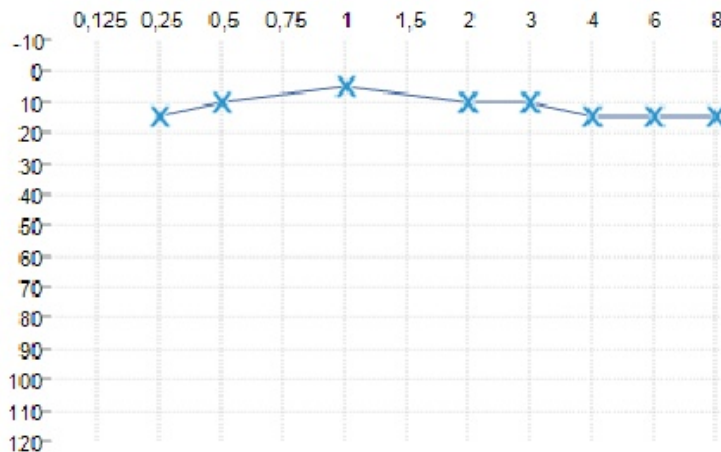

M1 (500/1k/2k): 8,33 dB M2 (3k/4k/6k): 13,33 dB

Meatoscopia:

Orelha Direita: EM CONDIÇÕES DE EXAME

Orelha Esquerda: EM CONDIÇÕES DE EXAME

Repouso Auditivo: 14 hs

Orelha Direita	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000	(Hz)
Via Aérea		15	10		5		10	10	15	15	15	(dB)
Via Óssea												(dB)

Orelha Esquerda	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000	(Hz)
Via Aérea		15	10		5		10	10	15	15	15	(dB)
Via Óssea												(dB)

Laudo: LIMIARES AUDITIVOS DENTRO DOS PADRÕES DE NORMALIDADE BILATERALMENTE.

De acordo com os autores: Tipo de Perda (Silman e Silverman 1997); Grau (Lloyd e Kaplan 1978 e configuração (Silman e Silverman 1997)

DRA. TALITA GANDRA

MARLON SILVA DE SOUZA

Todas as informações/dados constantes neste documento serão disponibilizadas para cumprimento das obrigações que tange a Segurança e Medicina do Trabalho, port. 3.214 do MTE / art. 7º da lei nº 13.709-14 de Agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).